

Montaje del pulsador


Fijelo a la pared mediante los orificios destinados a tal fin (A), conéctelo al equipo siguiendo el esquema de conexión y cierre la tapa mediante los tornillos incluidos (B).

Se incluye prensaestopas para cables de entre 6 y 12 mm Ø

Pushbutton assembly

Fix to the wall using the holes for this purpose (A), connect it to the alarm station by following the wiring diagram and close the lid with screws included.

Cable gland is included for cables between 6 and 12 mm Ø.

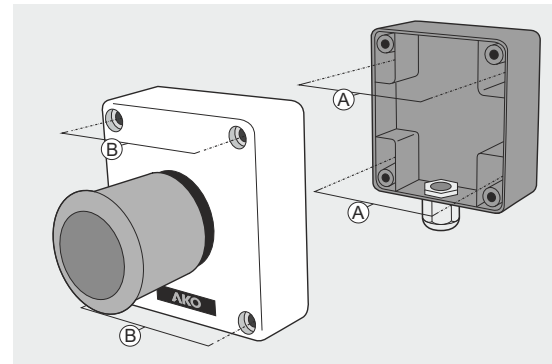


Instalación recomendada

El cable debe salir del pulsador hacia abajo dibujando **una curva de 180°** (según muestra la imagen) para evitar que pueda llegar agua a la entrada de cables.

Recommended installation

The cable must make a **180° bend** after exiting from the bottom of the pushbutton (as seen in the image) to prevent water from reaching the wires.



35520621 REV.00 2014

AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.


Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.
We reserve the right to supply materials that might vary slightly to those described in our Technical Sheets. Updated information is available on our website.

Conexión:

Desconectar siempre la alimentación para realizar el conexionado.

Para la conexión del pulsador se deberá utilizar una manguera del tipo V3V3-F de 0,5 mm² como mínimo y con una tensión de aislamiento de 300/500 V. La distancia máxima es de 100 mts.

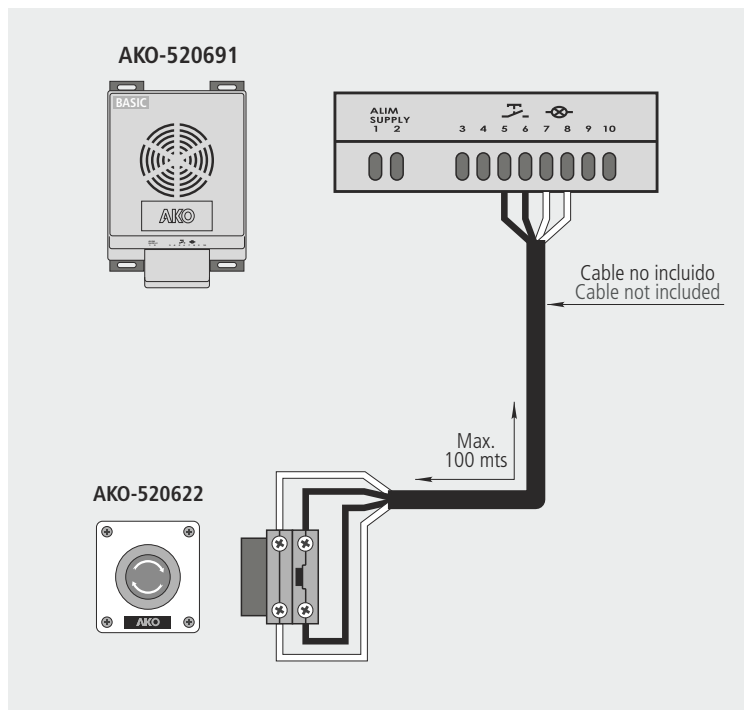

Wiring

Always disconnect the power supply before making any connections.

For connecting the pushbutton, use a V3V3-F type cable with 0,5 mm² wires minimum and an insulation voltage of 300/500 V. The maximum distance is 100 m.

