

Kit de support **AKO-71630** pour l'installation de câbles chauffants sur les réservoirs et les tuyauteries

Support kit **AKO-71630** for mounting heating cables on tanks and pipes

1- Utilisation

Le kit sert à installer les câbles chauffants sur les réservoirs et les tuyauteries.

2- Caractéristiques

Le kit **AKO-71630**, comprend :

- N°1 Feuillard en acier inoxydable
- Feuille technique 7163H000 du kit d'installation du câble chauffant sur les réservoirs et les tuyauteries.


1- Application

This kit is used to mount heating cables on surfaces of tanks and pipes.

2- Features

The **AKO-71630** kit consists of:

- No.1 Stainless steel strip
- Data Sheet 7163H000 of kit for mounting heating cable on tanks and pipes.

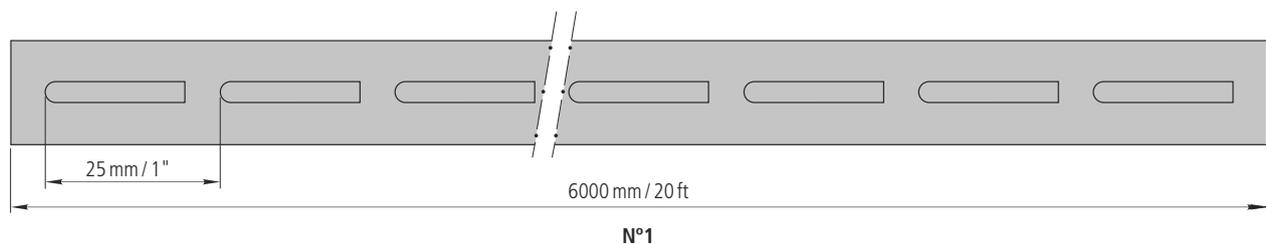


3- Spécifications techniques / Technical specifications

Référence du catalogue / Catalog reference number	AKO-71630
Longueur du feuillard / Strip length	6000 mm / 20 ft
Largeur du feuillard / Width strip	15 mm / 0,59"
Épaisseur du feuillard / Thickness of strip	0,8 mm / 0,03"
Distance entre crans du feuillard / Spinning distance of strip	25 mm / 1"

4- Instructions de montage / Application instructions

4.1- Sur les réservoirs / On tanks

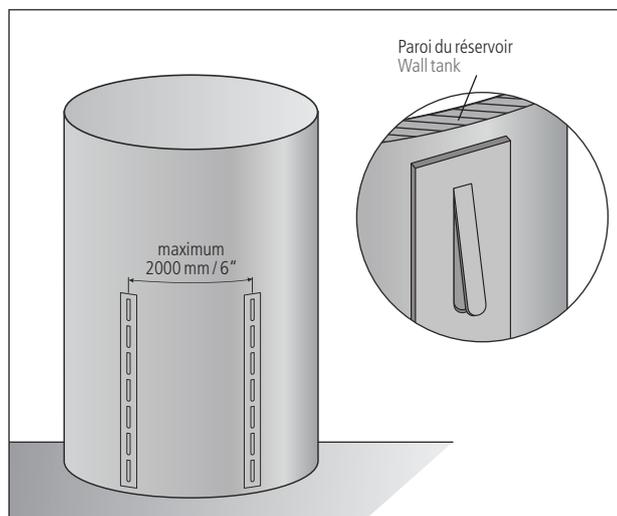


Les feuillards peuvent être fixés à l'aide de :

- Fils et tenseurs
- Feuillards de traction
- Ruban adhésif en aluminium
- Accroché sur des supports soudés au réservoir
- Silicone liquide pour des températures de réservoir inférieures à 60°C / 140°F


The fixation of strips can be made using:

- Wires and tensioners
- Tensile strips
- Aluminium tape
- Hung in supports welded to the tank
- Liquid silicone for temperatures in tank up to 60°C / 140°F

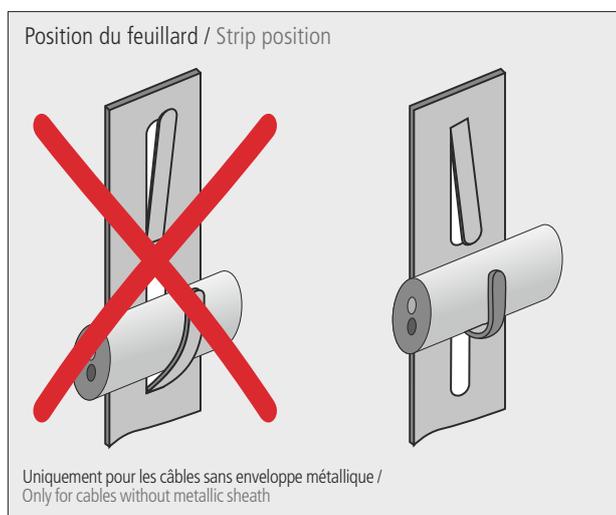


ATTENTION ! Uniquement pour les câbles sans enveloppe métallique
Afin d'éviter d'endommager le câble chauffant en pliant le feuillard,
procédez dans le sens indiqué.

CAUTION! Only for cables without metallic sheath
To avoid heating cable damage bend the strip in the indicated way.

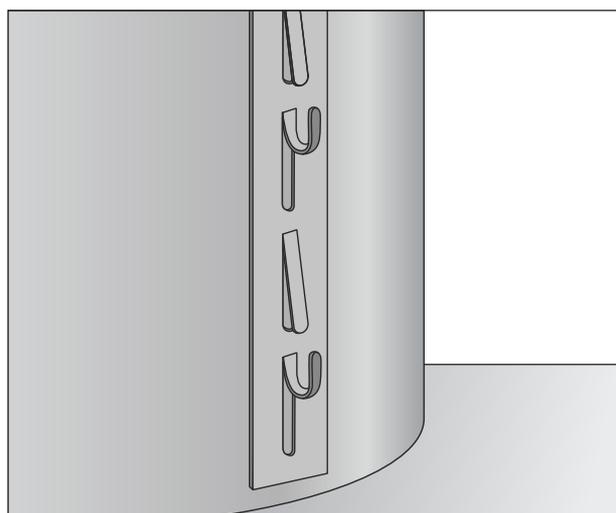

Flexion du feuillard selon les besoins de séparation dans le câble.


Bended of strip to distance of cable needed.

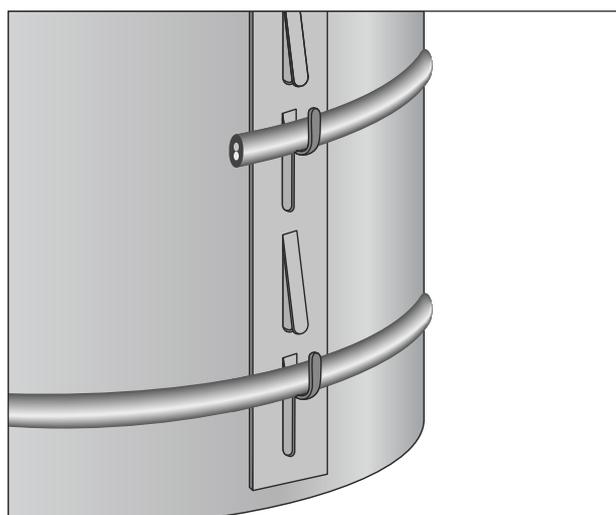

Installation du câble chauffant.

Place the heating cable.

4.2- Dans les tuyauteries / On pipes (Uniquement pour les câbles à enveloppe métallique / Only for cables with metallic sheath)

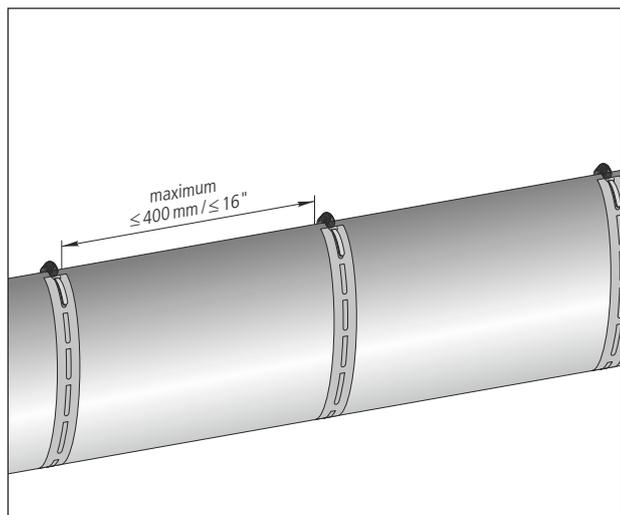


Les feuilards peuvent être fixés à l'aide de :

- Fils
- Ressorts de traction


The fixation of strips can be made using:

- Wires
- Springs traction

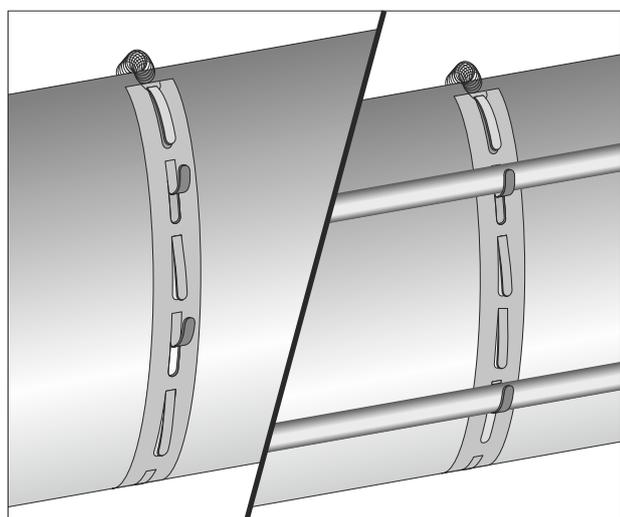

Flexion du feillard selon les besoins de séparation dans le câble.

Bended of strip to distance of cable needed.

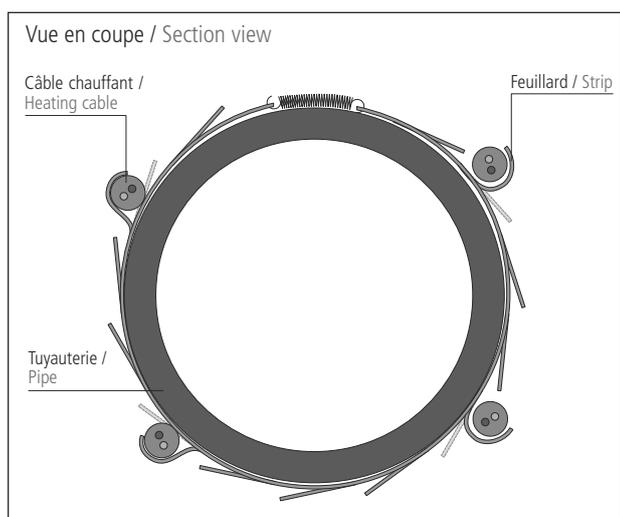

Installation du câble chauffant.

Place the heating cable.